


第12章 外部系統事故
12-4 全交流電源喪失

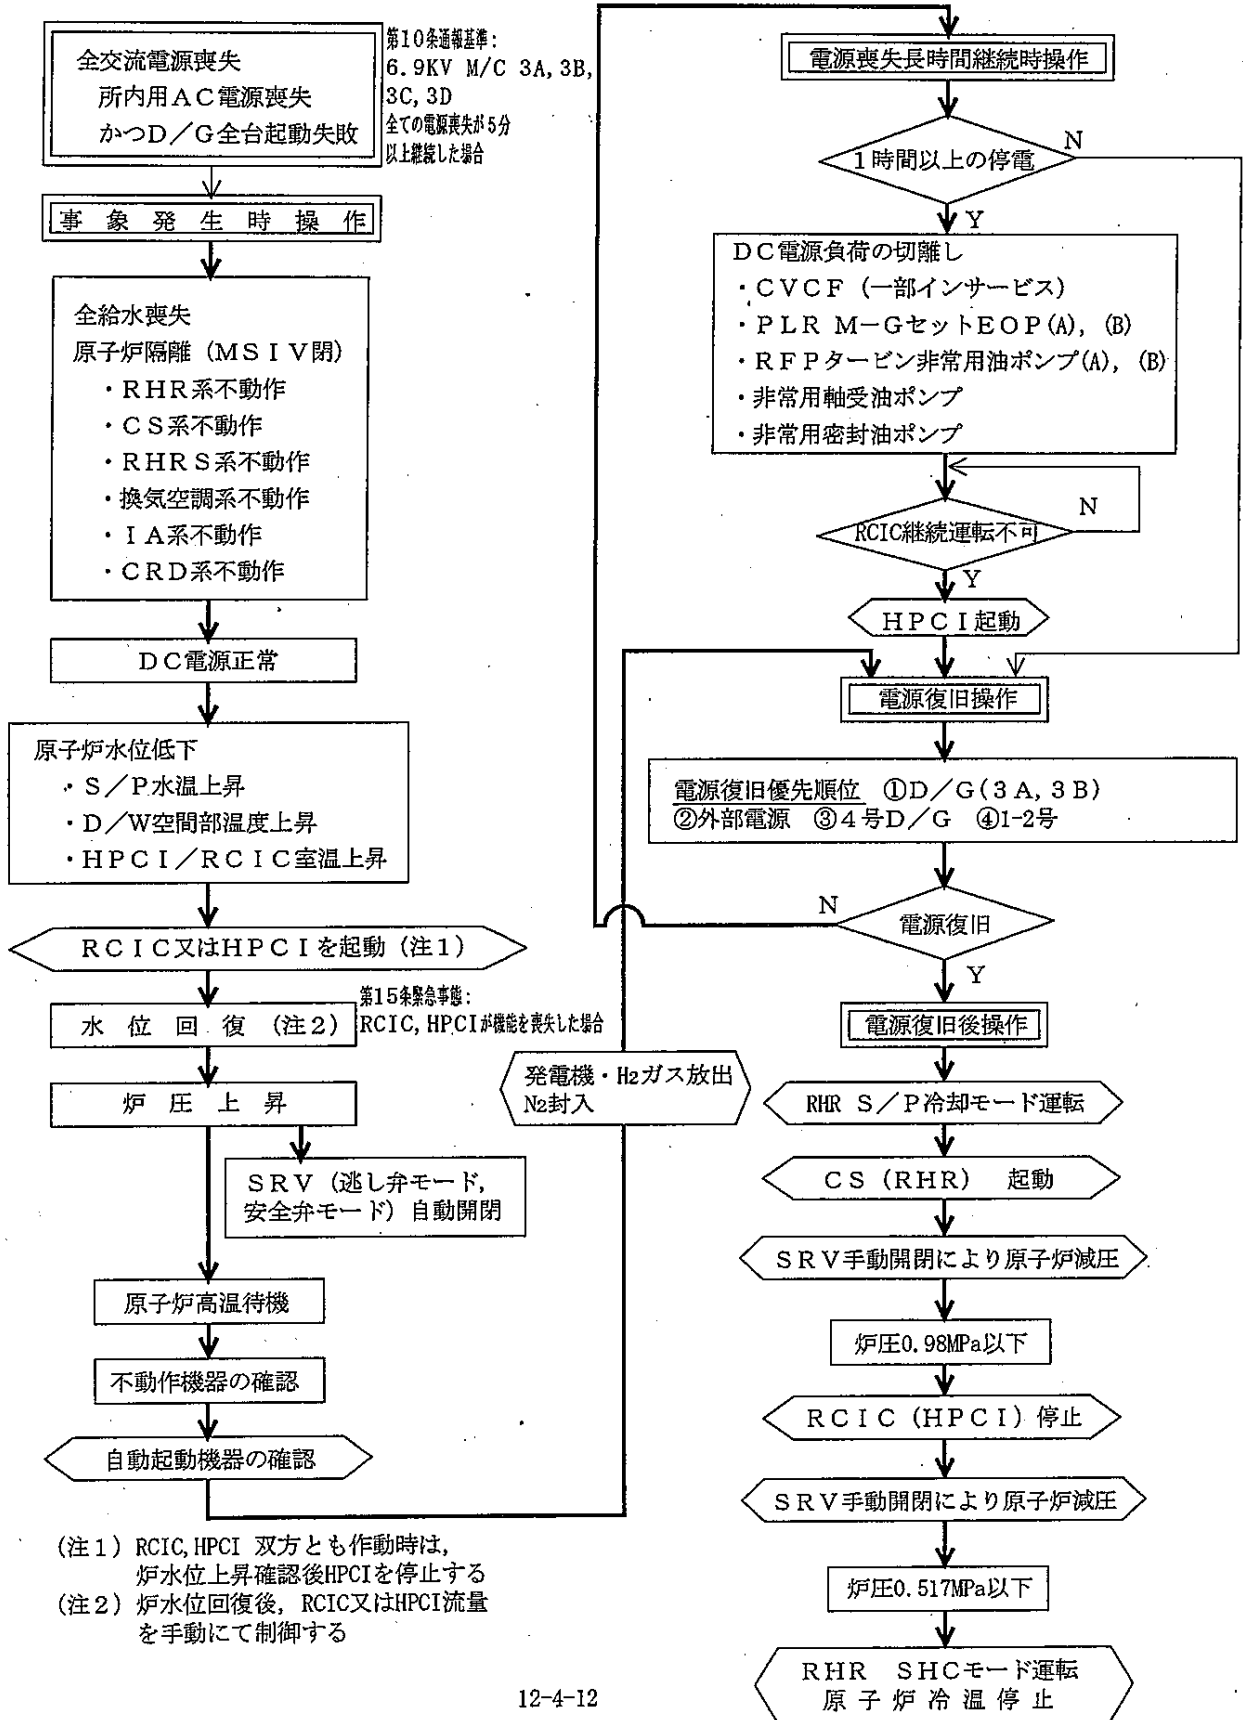

(注1) RCIC, HPCI 双方とも作動時は,
炉水位上昇確認後HPCIを停止する
(注2) 炉水位回復後, RCIC又はHPCI流量
を手動にて制御する