

9-3-3

計算条件

100%出力で原子炉停止後10分

ADS 6弁開, LPCI 1系運転


炉圧 0.34MPaまで減圧

(S/P水温は96℃)

(「減圧冷却」(CD) P. 3-4-7)

(「S/P温度制御」(SP/T) P. 4-3-6)

(注意事項#15 P. 8-2-25)

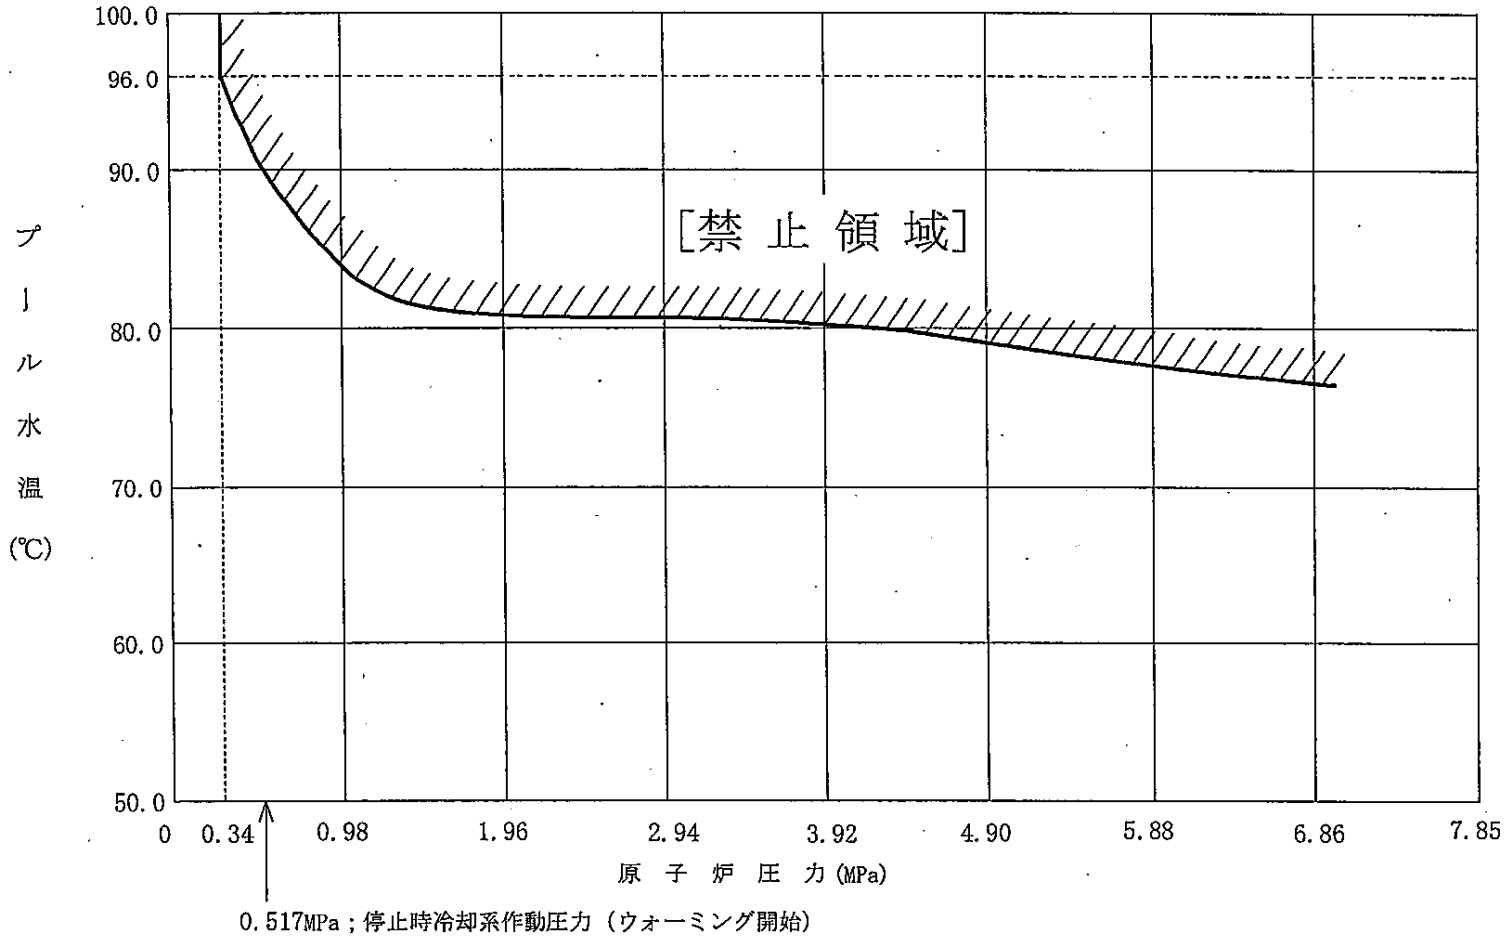

図C-2 S / P熱容量制限値