


福島第一原子力発電所地震観測記録と設計用地震動との比較

東北地方太平洋沖地震において福島第一原子力発電所で取得された観測記録と基準地震動 S_s に対する応答値との比較

観測点 (R/B基礎版上)		観測記録			基準地震動 S_s に対する 最大応答加速度値 (ガル)		
		最大加速度値 (ガル)			NS 方向	EW 方向	UD 方向
		NS 方向	EW 方向	UD 方向			
福島第一	1号機	460	447	258	487	489	412
	2号機	348	550	302	441	438	420
	3号機	322	507	231	449	441	429
	4号機	281	319	200	447	445	422
	5号機	311	548	256	452	452	427
	6号機	298	444	244	445	448	415

注) NS : 南北, EW : 東西, UD : 上下

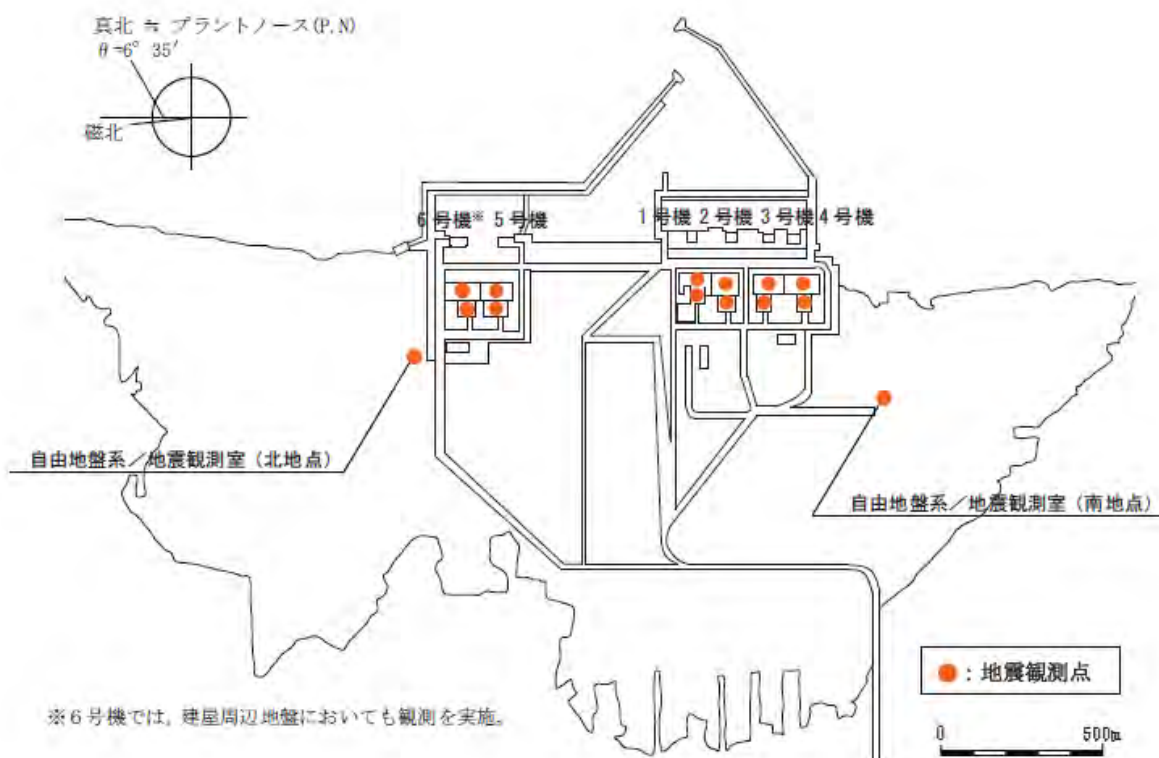

福島第一原子力発電所における地震観測点の配置