


福島第一原子力発電所5号機の設備構成の概要

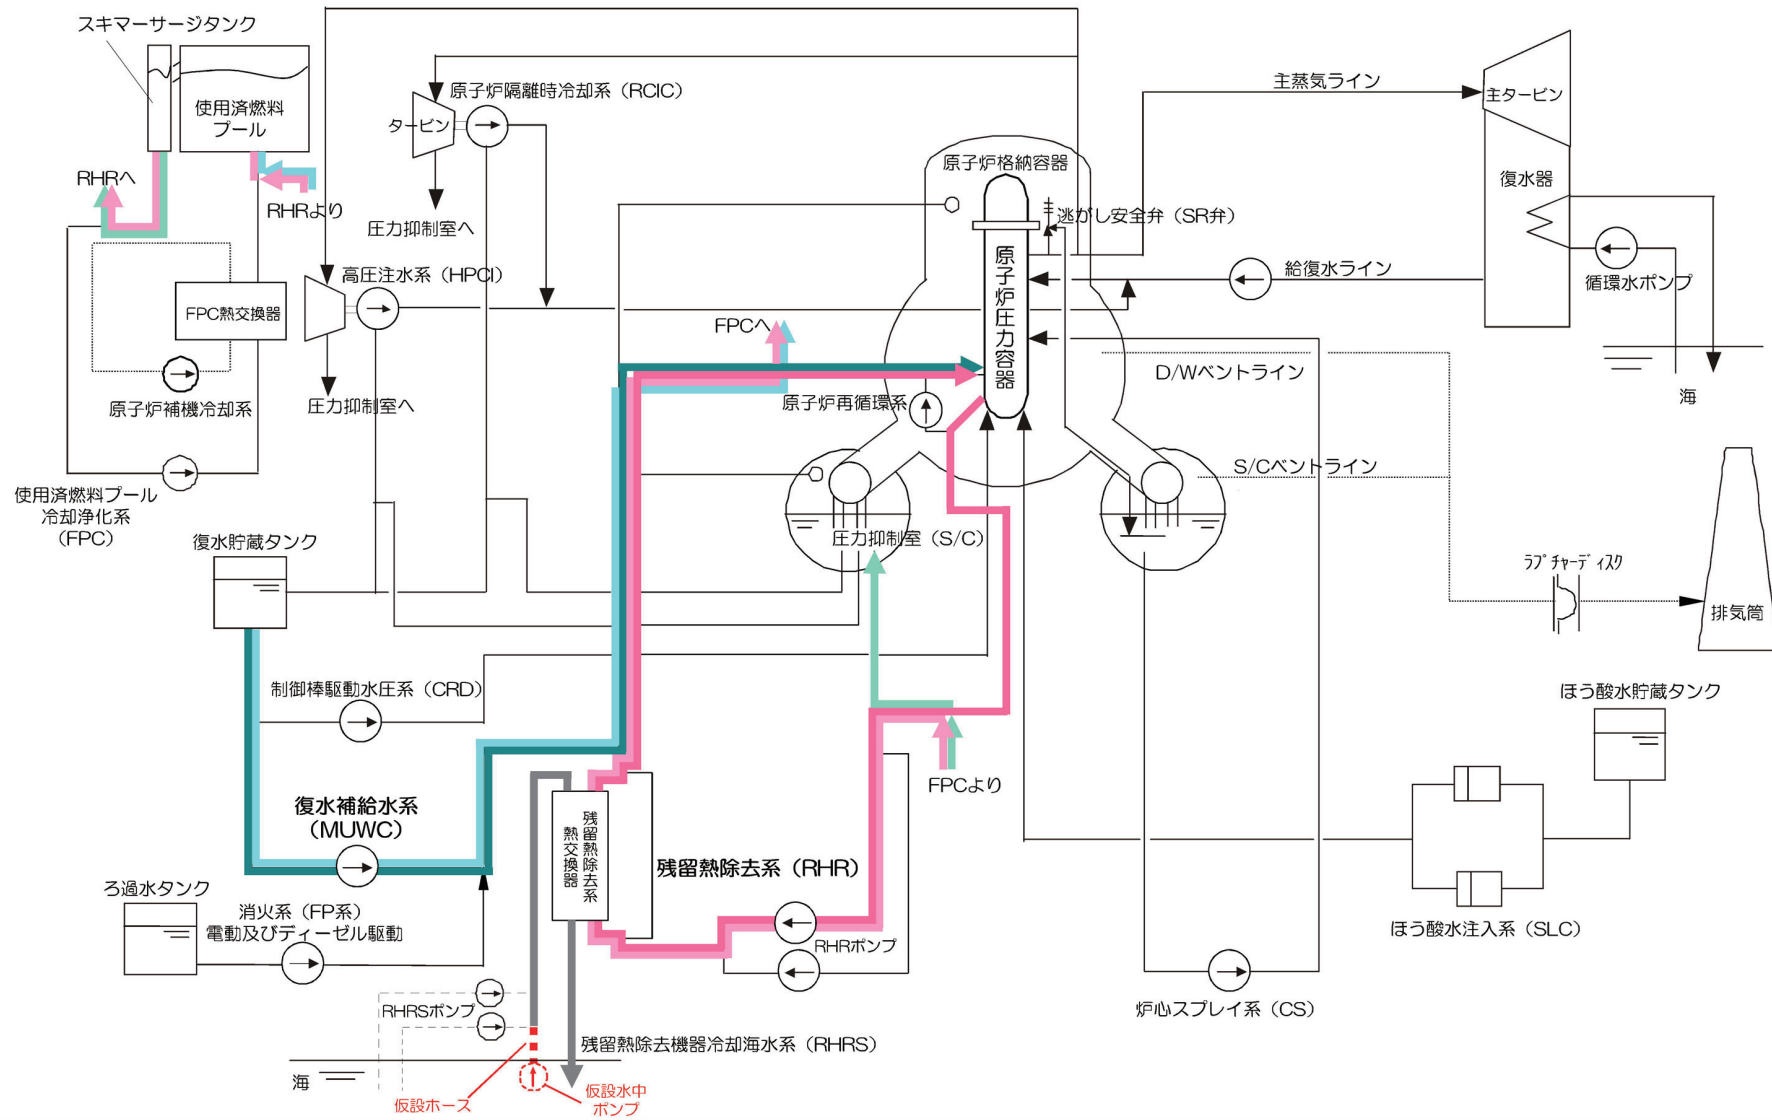

— MUWC 原子炉注水
 — MUWC SFP水補給
 — RHR SHCモード
 — RHR 非常時熱負荷モード
 — SFP水S/C排出
 (→) ポンプ

東京電力「福島原子力事故調査報告書(中間報告書)」(平成23年12月)を基に作成