


【海水系ポンプの停止時刻】


○1号機 格納容器冷却海水系 (CCSW) ポンプ

過渡現象記録装置の1分周期のデータから、CCSW ポンプ (A) ~ (D) は15時35分59秒から15時36分59秒の間に異常が発生し、機能喪失している事が記録されている。

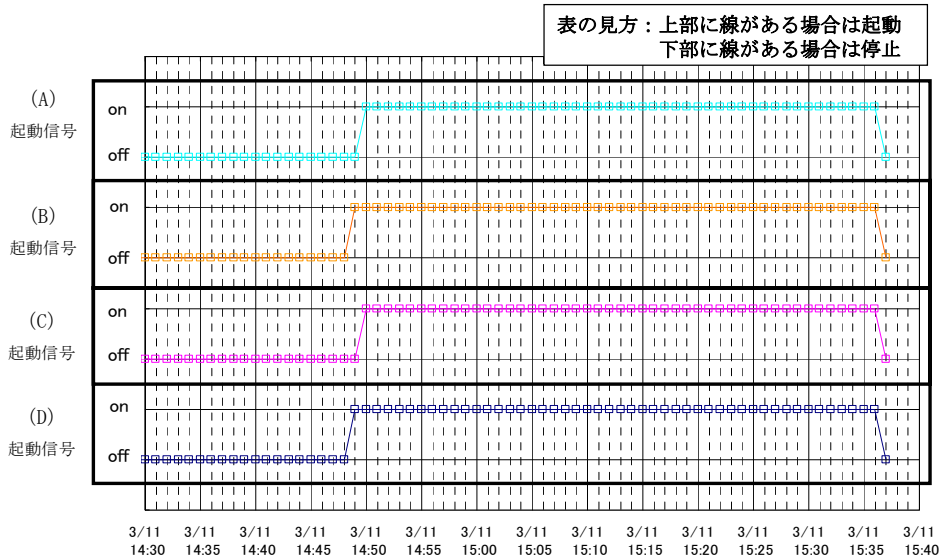

○2号機 残留熱除去系海水 (RHSW) ポンプ

プロセス計算機のデータから、RHSW ポンプ (A) 及び (C) の遮断器が15時36分58秒に off となり、機能喪失している事が記録されている。

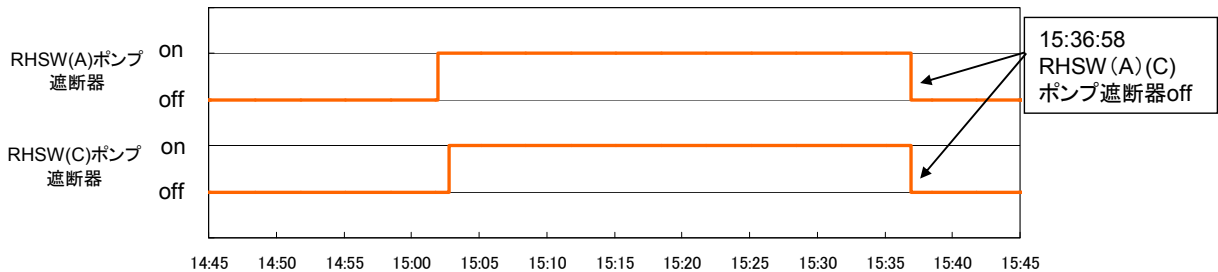

○5号機 残留熱除去系海水 (RHRS) ポンプ

プロセス計算機のデータから、地震後に起動した RHRS ポンプ (B) 及び (D) については、15時37分9秒、10秒に異常が発生し、機能喪失している事が記録されている。

